


ISO

L1: 230V; 50Hz

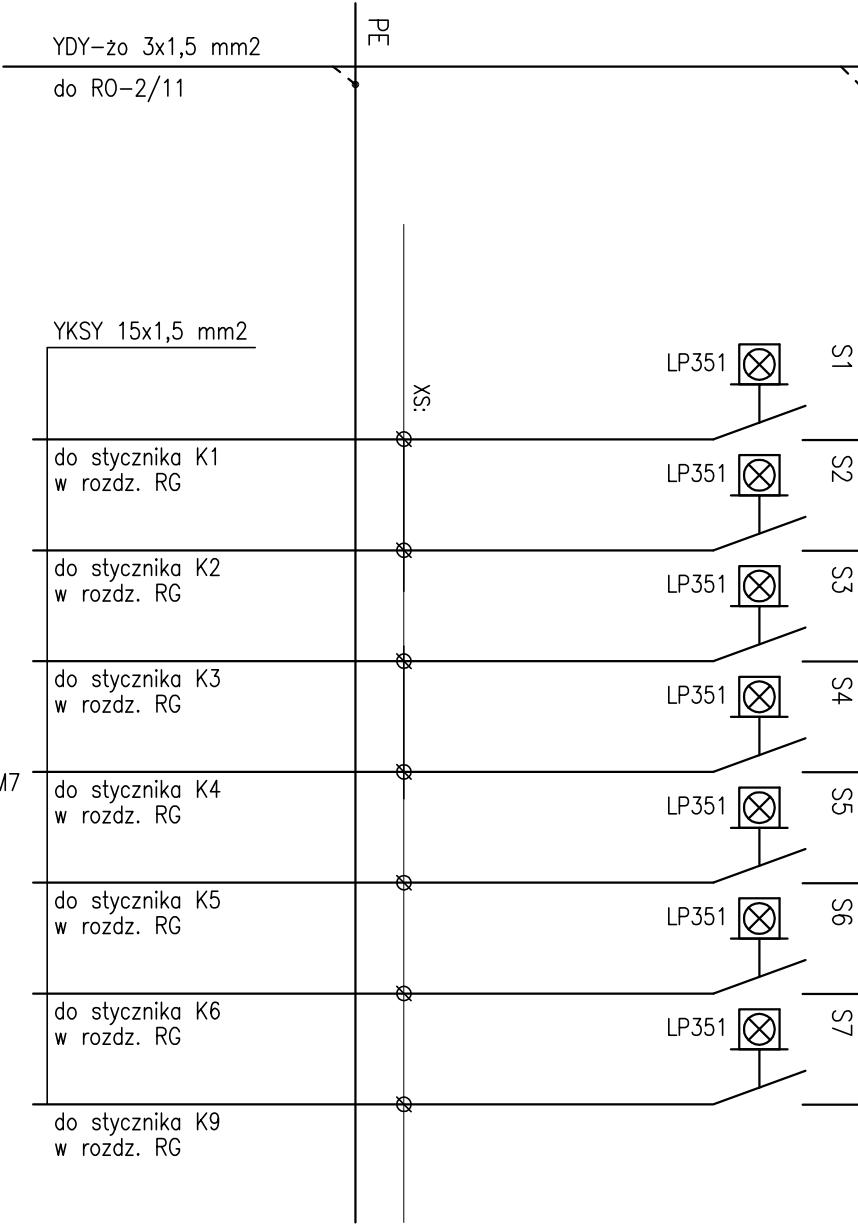

YDY-żo 3x1,5 mm2
do R0-2/11

YKSY 15x1,5 mm2

XS:

sterowanie oświetleniem zewnętrznym
- obw. nr RG/11 słupy oświetleniowe nr 1-18

sterowanie oświetleniem zewnętrznym
- obw. nr RG/12 słupy oświetleniowe nr 19-42

sterowanie oświetleniem zewnętrznym
- obw. nr RG/13 maszty oświetleniowe nr M1-M4
- boisko wielofunkcyjne


sterowanie oświetleniem zewnętrznym
- obw. nr RG/14 maszty oświetleniowe nr M3+M5-M7
- boisko treningowe 60x34m

sterowanie oświetleniem zewnętrznym
- obw. nr RG/15 maszty oświetleniowe nr M8-M9
- boisko treningowe 105x68m

sterowanie oświetleniem zewnętrznym
- obw. nr RG/16 maszty oświetleniowe nr M10-M11
- boisko treningowe 105x68m

sterowanie oświetleniem elewacji
- obw. nr RG/52 oprawy E2

Rozdzielnica naścienna
EKINOXE TX 1x12
z drzwiami transparentnymi
Rozdzielnicę montować na wysokości
1500 mm nad posadzką.



OPIS ŁĄCZNIKÓW:

- S1. Ośw.dróg wewnętrznych – słupy 1-18
- S2. Ośw.dróg wewnętrznych – słupy 19-42
- S3. Ośw. boisko wielofunkcyjne – M1-M4
- S4. Ośw. boisko treningowe 60x34m – M3+M5-M7
- S5. Ośw. boisko treningowe 105x68m – M8-M9
- S6. Ośw. boisko treningowe 105x68m – M10-M11
- S7. Ośw. elewacji oprawy E2

GMINA KOŃSKIE
UL. PARTYZANTÓW 1, 26-200, KOŃSKIE

INWESTOR:	
GMINA KOŃSKIE	
UL. PARTYZANTÓW 1, 26-200, KOŃSKIE	
BIURO PROJEKTOWE:	
NEONINVEST Sp. z o.o. Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce tel. (041) 34 17 900, fax (041) 34 17 910	
OBIEKT / ADRES	
REKREACYJNO-TURYSTYCZNO-KULTURALNEGO Kościół, ul. Poludniowa działka nr ewid. 6247/2	
PROJEKT:	SKALA
	STRUJUM
	BRANŻA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	DATA
	2009-10
TYTUŁ RYSUNKU:	
BUDYNEK ZAPLECZOWO - BIUROWY TABLICA STEROWNICZA - TSO	
NR RYS:	
PW/IE/08	
IMIĘ NAZWISKO	
Specjalność i nr uprawnień	
Data podpisu	
GŁÓWNY PROJEKTANT	
mgr inż. arch. JÓZEF ŚLIWIŃSKI	
KL 423/94	
spec.arch.	
10.2009r	
PROJEKTANT	
mgr inż. JAROSŁAW PIASECKI	
KL - 127/90	
spec.inst.elektryczne	
10.2009r	
OPRACOWAŁ	
SPRAWDZIŁ	
mgr inż. RYSZARD SIERANT	
KL - 322/88	
spec.inst.elektryczne	
10.2009r	

